


# 最上川水系朝日川 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) 全体図

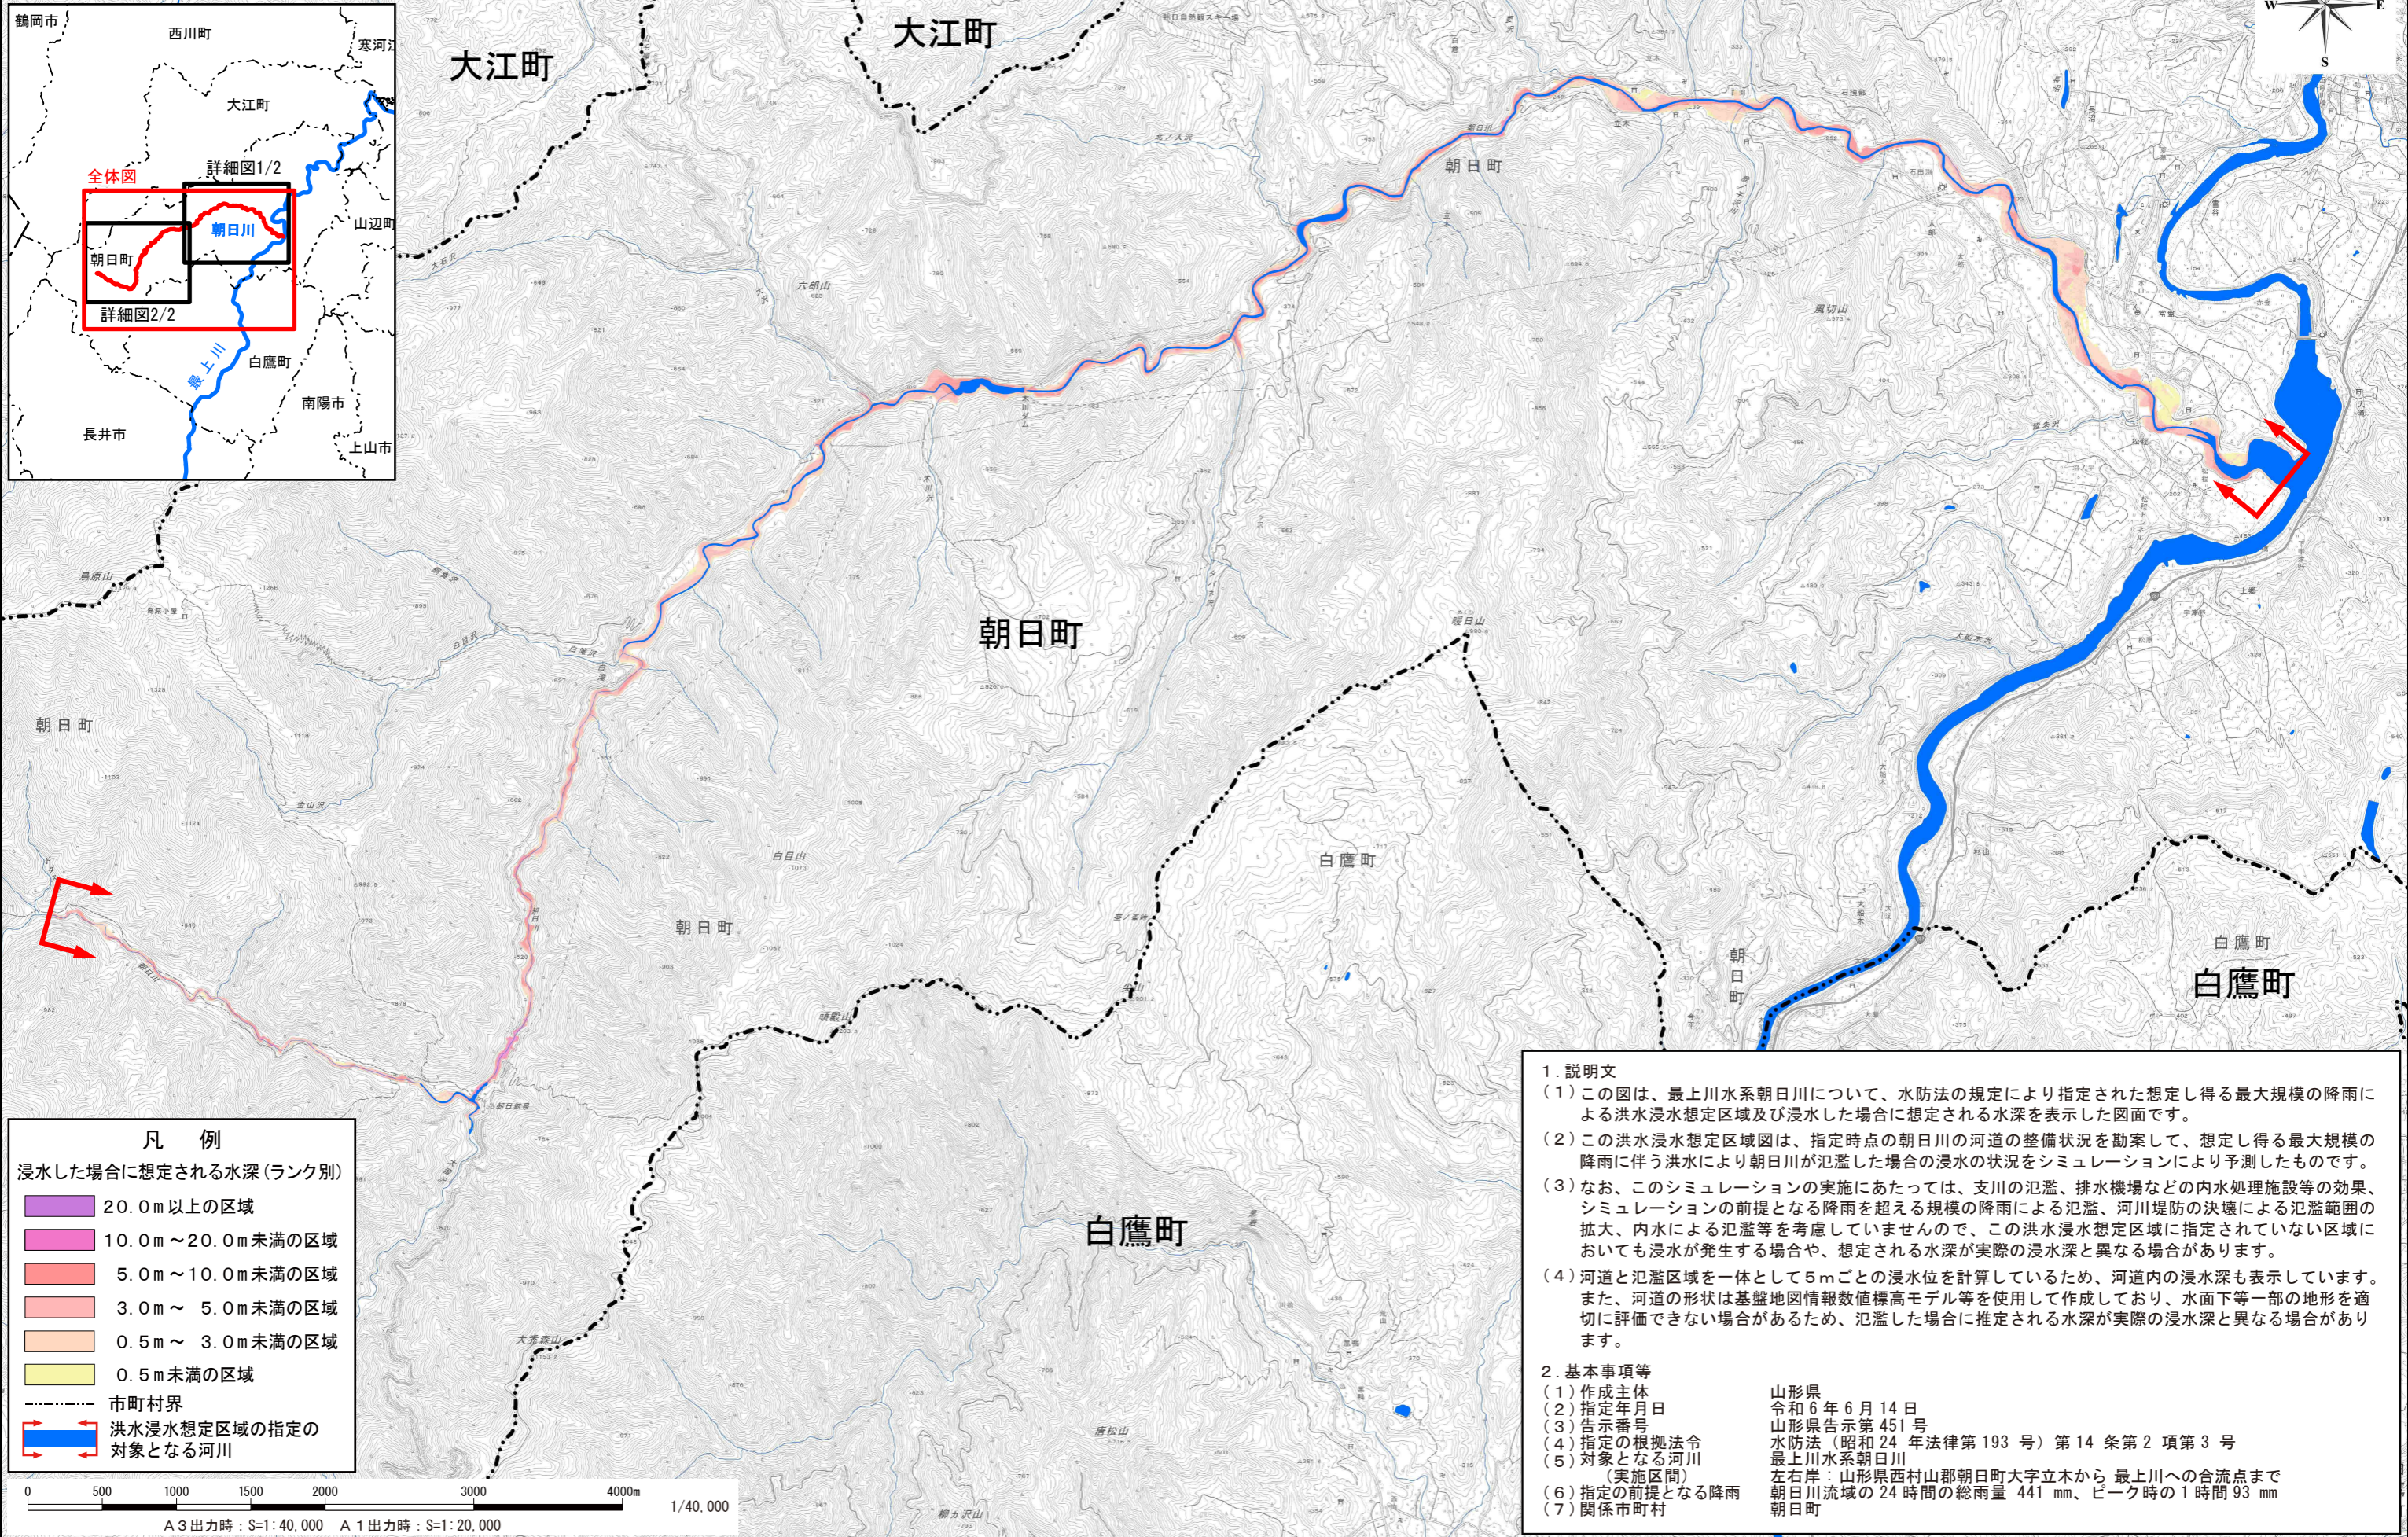

**凡 例**

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村界
	洪水浸水想定区域の指定の対象となる河川

- 1. 説明文**
- この図は、最上川水系朝日川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この洪水浸水想定区域図は、指定時点の朝日川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により朝日川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、排水機場などの内水処理施設等の効果、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、河川堤防の決壊による氾濫範囲の拡大、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
  - 河道と氾濫区域を一体として5mごとの浸水位を計算しているため、河道内の浸水深も表示しています。また、河道の形状は基盤地図情報数値標高モデル等を使用して作成しており、水面下等一部の地形を適切に評価できない場合があるため、氾濫した場合に推定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2. 基本事項等**
- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 作成主体       | 山形県   |
| (2) 指定年月日      | 令和6年6月14日   |
| (3) 告示番号       | 山形県告示第451号  |
| (4) 指定の根拠法令    | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項第3号                           |
| (5) 対象となる河川    | 最上川水系朝日川<br>(実施区間)<br>左右岸：山形県西村山郡朝日町大字立木から 最上川への合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 朝日川流域の24時間の総雨量 441mm、ピーク時の1時間 93mm                    |
| (7) 関係市町村      | 朝日町   |


0 500 1000 1500 2000 3000 4000m 1/40,000

A3出力時：S=1:40,000 A1出力時：S=1:20,000

測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R5JHs747本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。背景図は電子地形図25000を拡大して使用しているため、位置精度は基図に準じます。



# 最上川水系朝日川 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) 詳細図 1/2

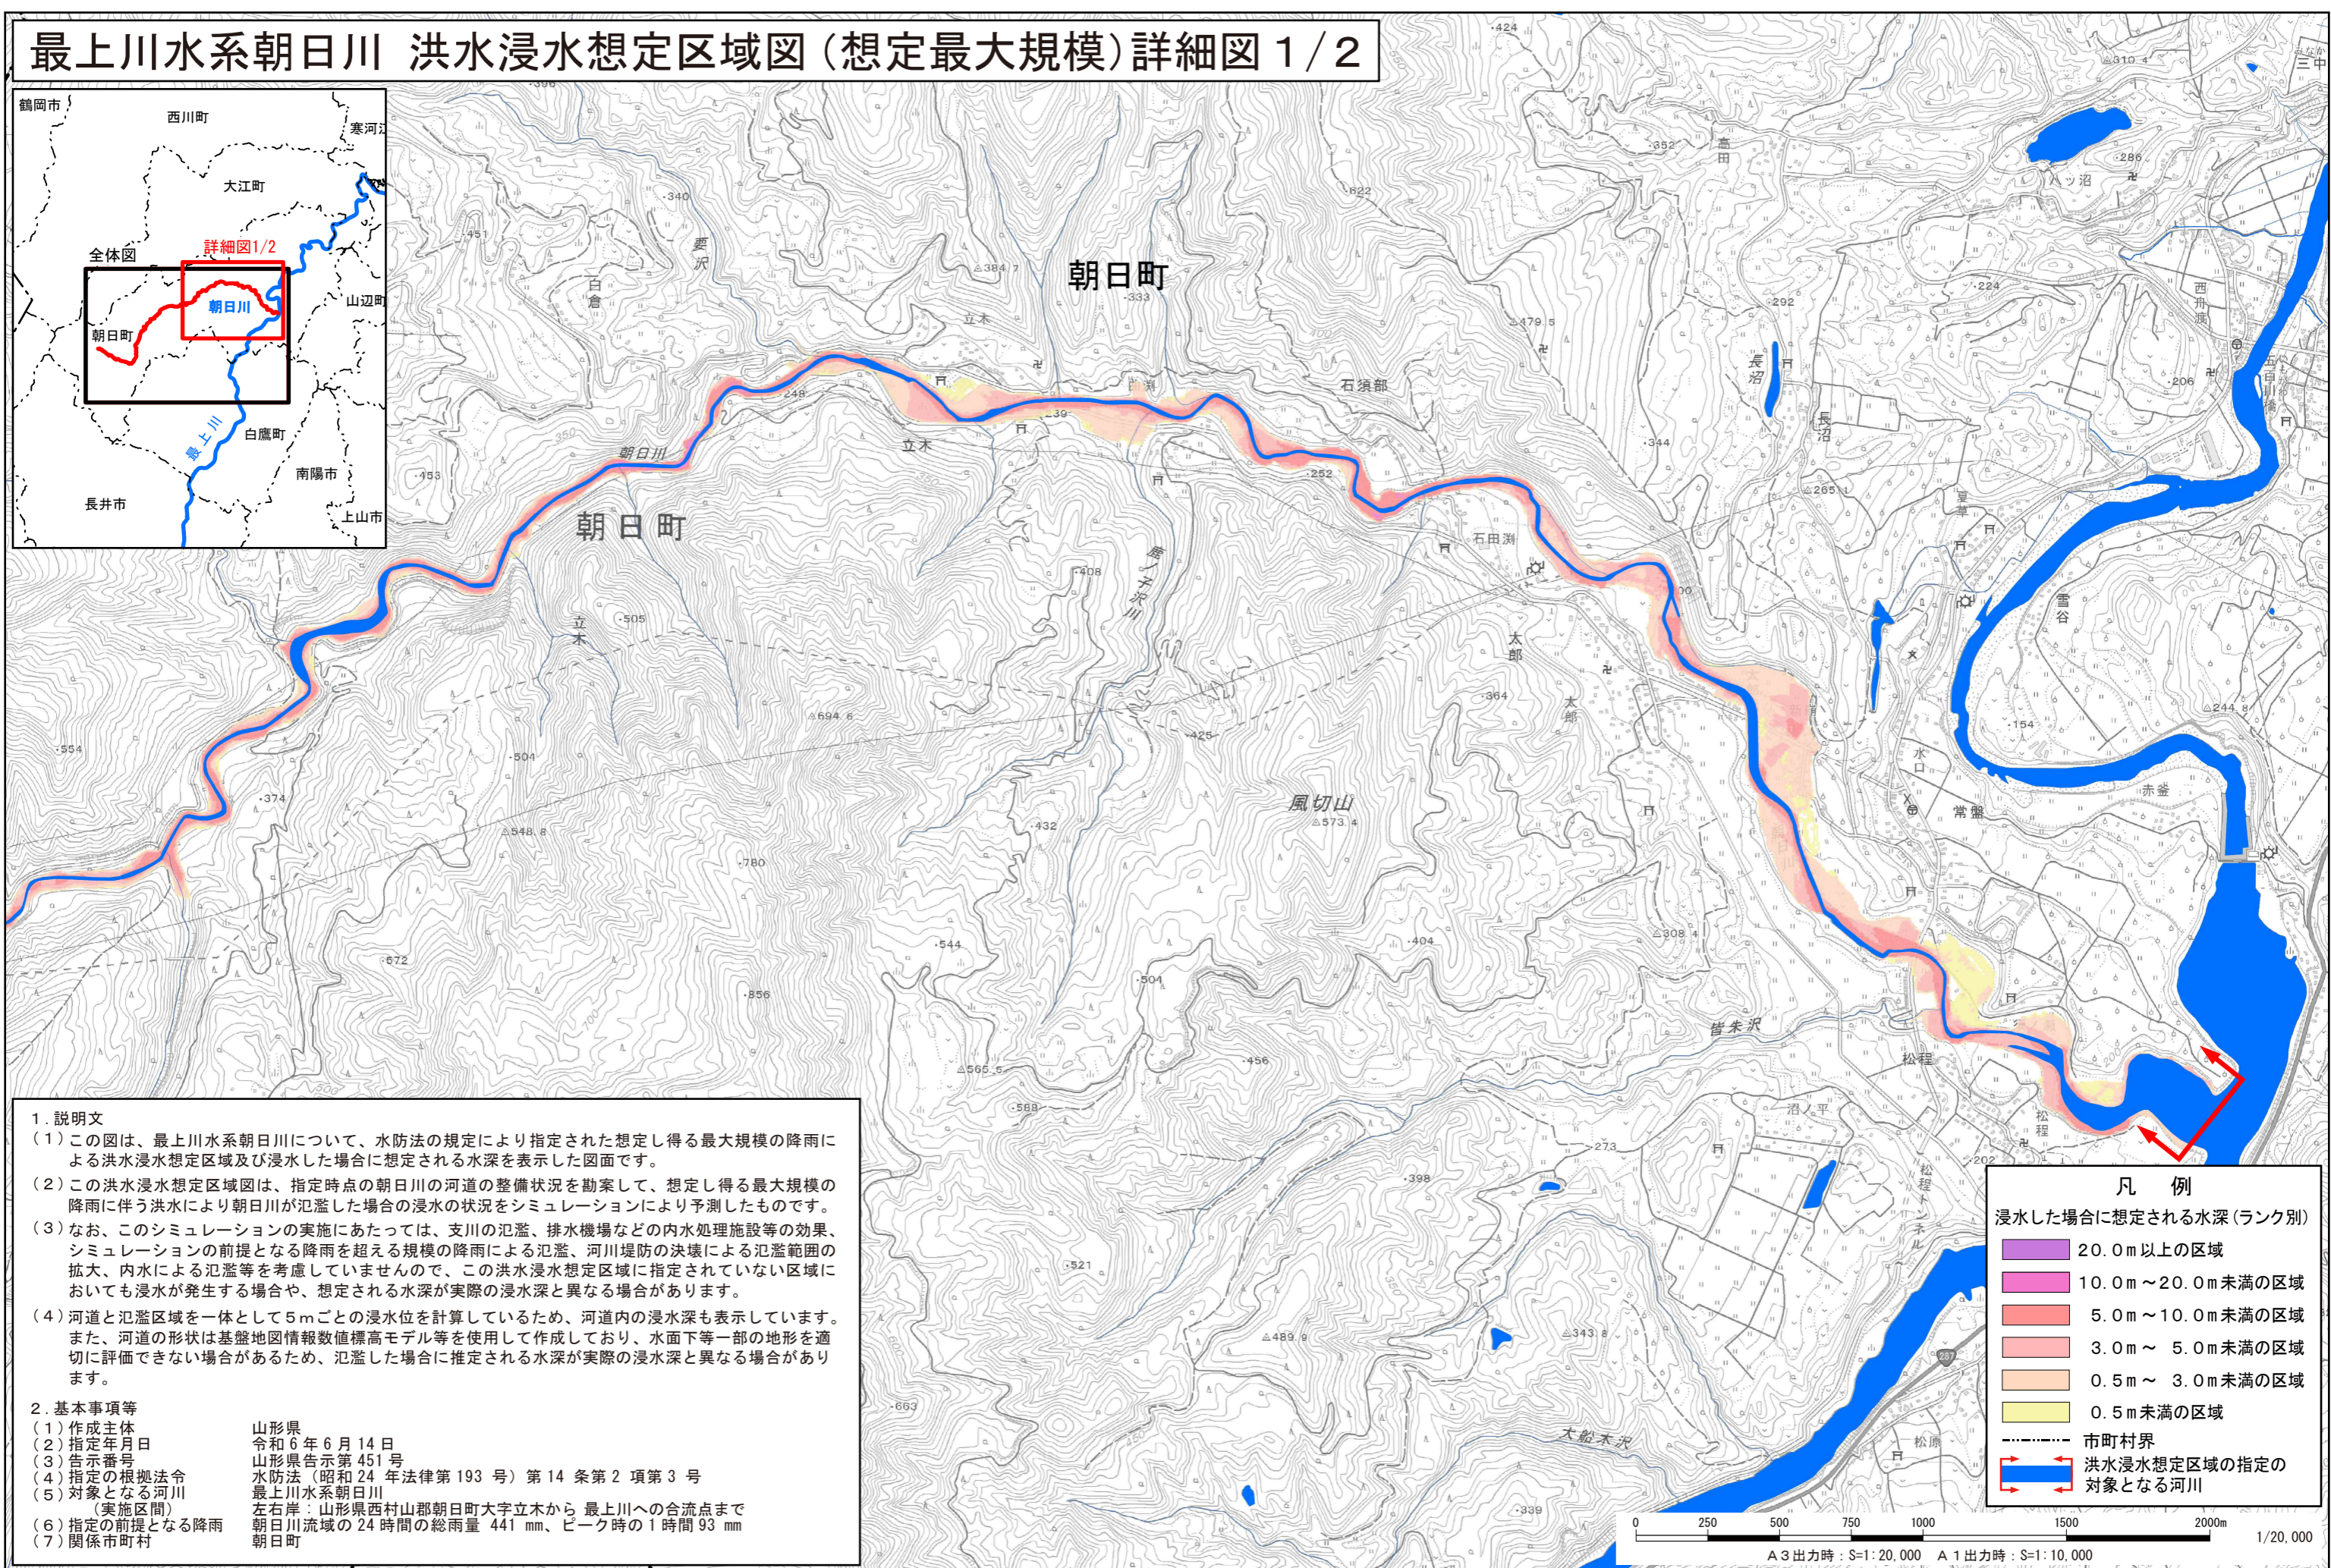

- 1. 説明文**
- この図は、最上川水系朝日川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この洪水浸水想定区域図は、指定時点の朝日川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により朝日川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、排水機場などの内水処理施設等の効果、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、河川堤防の決壊による氾濫範囲の拡大、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
  - 河道と氾濫区域を一体として5mごとの浸水位を計算しているため、河道内の浸水深も表示しています。また、河道の形状は基盤地図情報数値標高モデル等を使用して作成しており、水面下一部の地形を適切に評価できない場合があるため、氾濫した場合に推定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2. 基本事項等**
- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 作成主体       | 山形県  |
| (2) 指定年月日      | 令和6年6月14日  |
| (3) 告示番号       | 山形県告示第451号   |
| (4) 指定の根拠法令    | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項第3号  |
| (5) 対象となる河川    | 最上川水系朝日川   |
| (6) 指定の前提となる降雨 | (実施区間) 左右岸: 山形県西村山郡朝日町大字立木から最上川への合流点まで<br>朝日川流域の24時間の総雨量 441mm、ピーク時の1時間 93mm |
| (7) 関係市町村      | 朝日町  |

**凡例**

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村界
	洪水浸水想定区域の指定の対象となる河川

0 250 500 750 1000 1500 2000m 1/20,000  
A3出力時: S=1:20,000 A1出力時: S=1:10,000

測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R5JHs747本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。背景図は電子地形図25000を拡大して使用しているため、位置精度は基図に準じます。



