


**注意！！**

木川ダムでは、ダムの放流による増水についての注意を喚起するため、朝日川沿いに立札を設置しています。

ダムに貯まった水を流し、川の水が急に増えることがありますのでご注意ください。

ダムに貯まった水を流すときは立札記載のとおり、サイレンや警鐘などでお知らせしますのでその際は、河川に近づかないようお願いします。

# 木川ダム

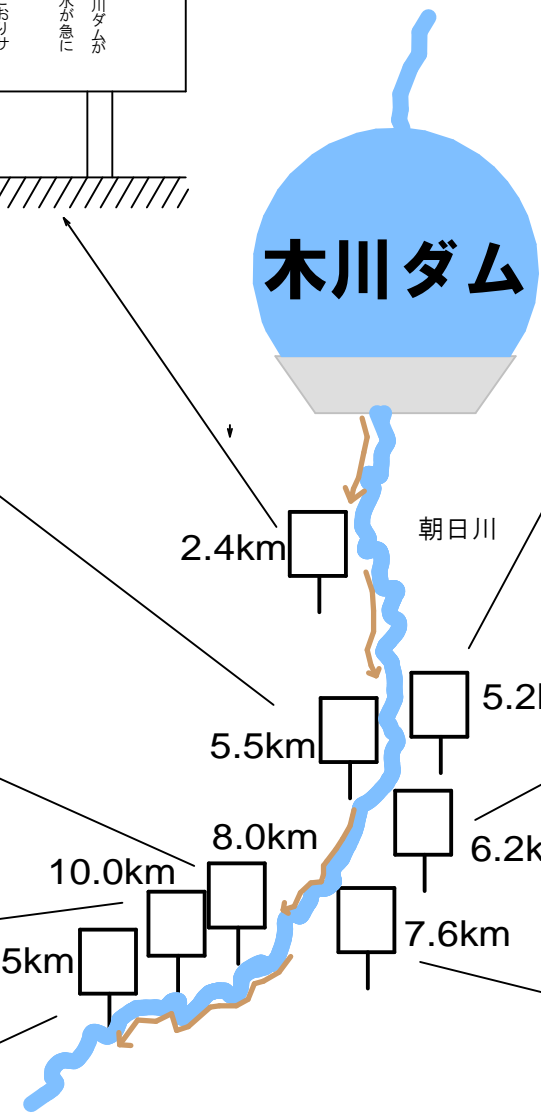

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約五・二キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約六・一キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約七・六キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約二・四キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約八・〇キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約十一・五キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約五・五キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

**危い！！**

ダムの放流による増水に注意

この川の上流約十・〇キロメートルのところに木川ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお、ダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりサイレンで知らせます。

吹 約 60 秒  
鳴 約 15 秒  
休 止 約 15 秒  
繰返し五回

山形県企業局  
村山電気水道事務所

## 木川ダム 一般周知立札