


平田浄水場 小水力発電設備の発電電力量

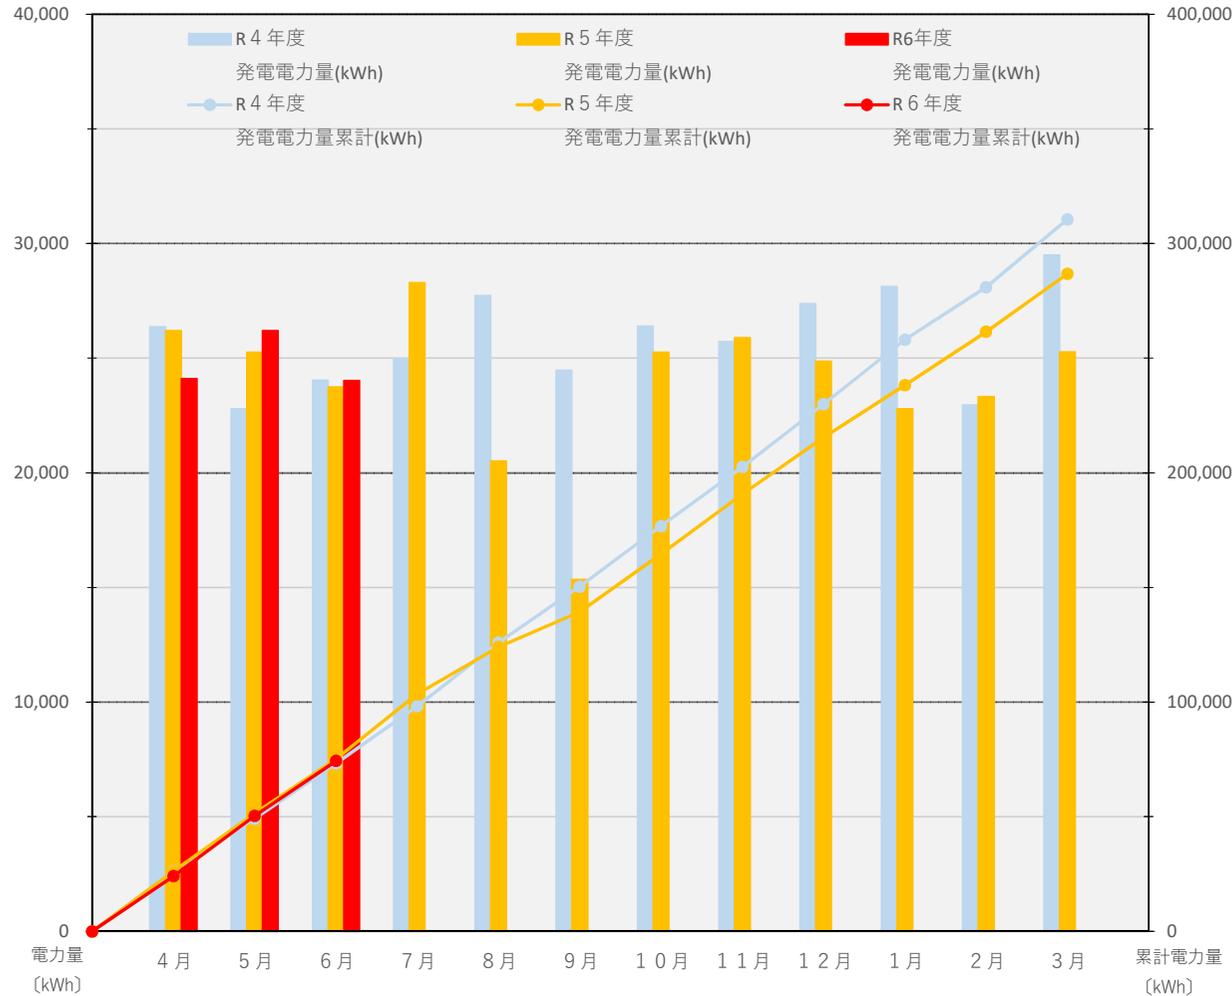

【設備概要】

水車型式	インライン型プロペラ水車
発電機型式	永久磁石型同期発電機
最大使用水量	0.208 m ³ /s
最大有効落差	39.59 m
最大出力	50 kW
年間発電電力量 (過去5年間平均)	300,600 kWh

計測月	R4年度 発電電力量 (kWh)	R4年度 所内使用電力 に対する割合 (%)	R5年度 発電電力量 (kWh)	R5年度 所内使用電力 に対する割合 (%)	R6年度 発電電力量 (kWh)	R6年度 所内使用電力 に対する割合 (%)
4月	26,374	77.4%	26,196	75.8%	24,113	-※
5月	22,783	66.9%	25,263	78.6%	26,195	-※
6月	24,035	74.8%	23,740	75.5%	24,024	81.2%
7月	24,972	69.6%	28,296	82.2%		
8月	27,732	76.2%	20,516	51.7%		
9月	24,477	73.4%	15,353	45.3%		
10月	26,390	82.7%	25,256	79.3%		
11月	25,718	79.9%	25,896	79.7%		
12月	27,374	69.3%	24,865	66.3%		
1月	28,117	62.2%	22,794	57.0%		
2月	22,961	56.2%	23,329	63.0%		
3月	29,496	74.3%	25,270	63.5%		
合計・平均	310,429	71.9%	286,774	68.1%	74,333	81.2%

※所内電力測定値一部欠測のため算出不可。